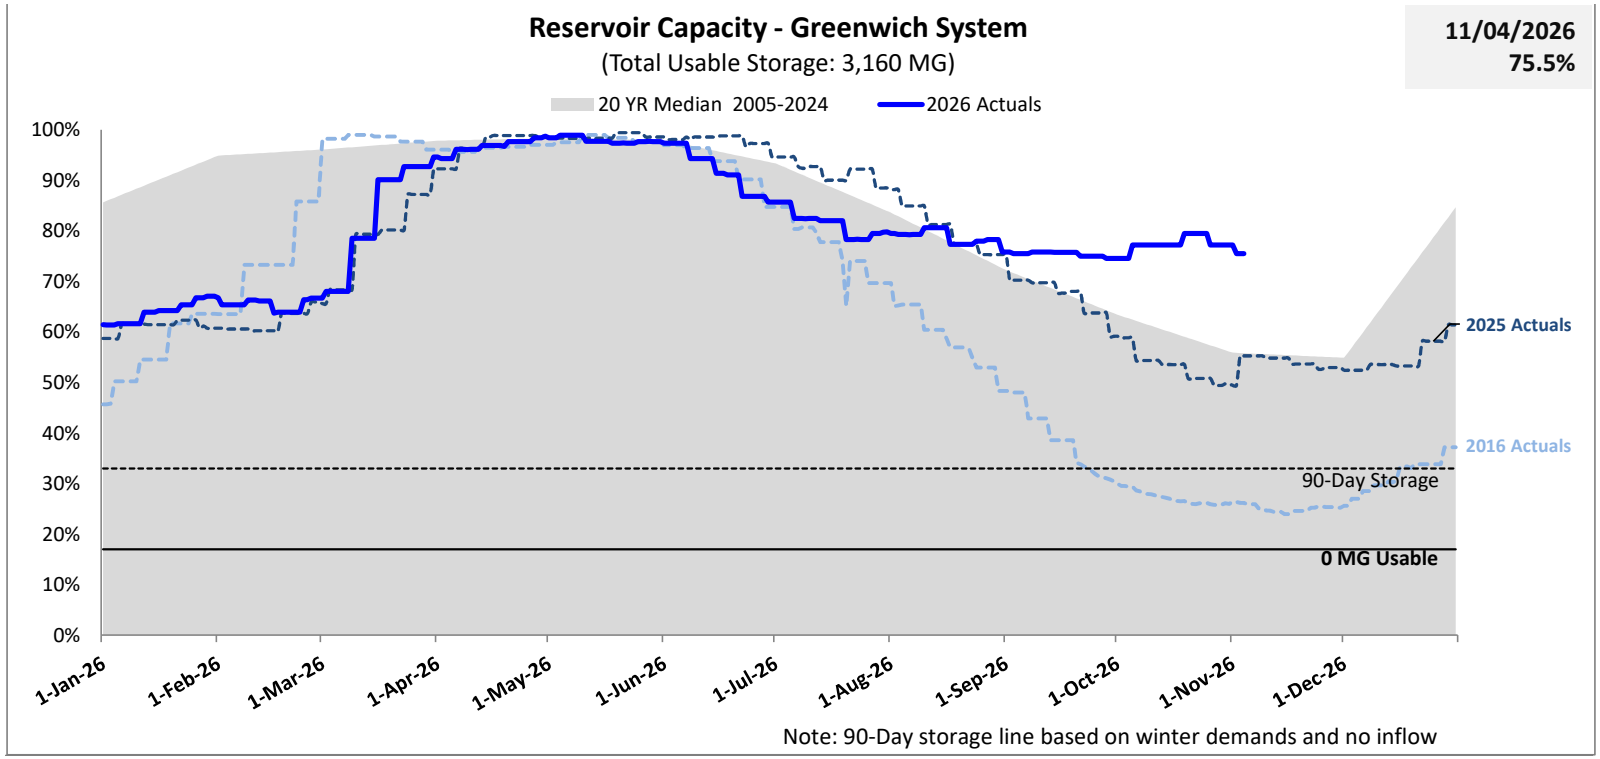
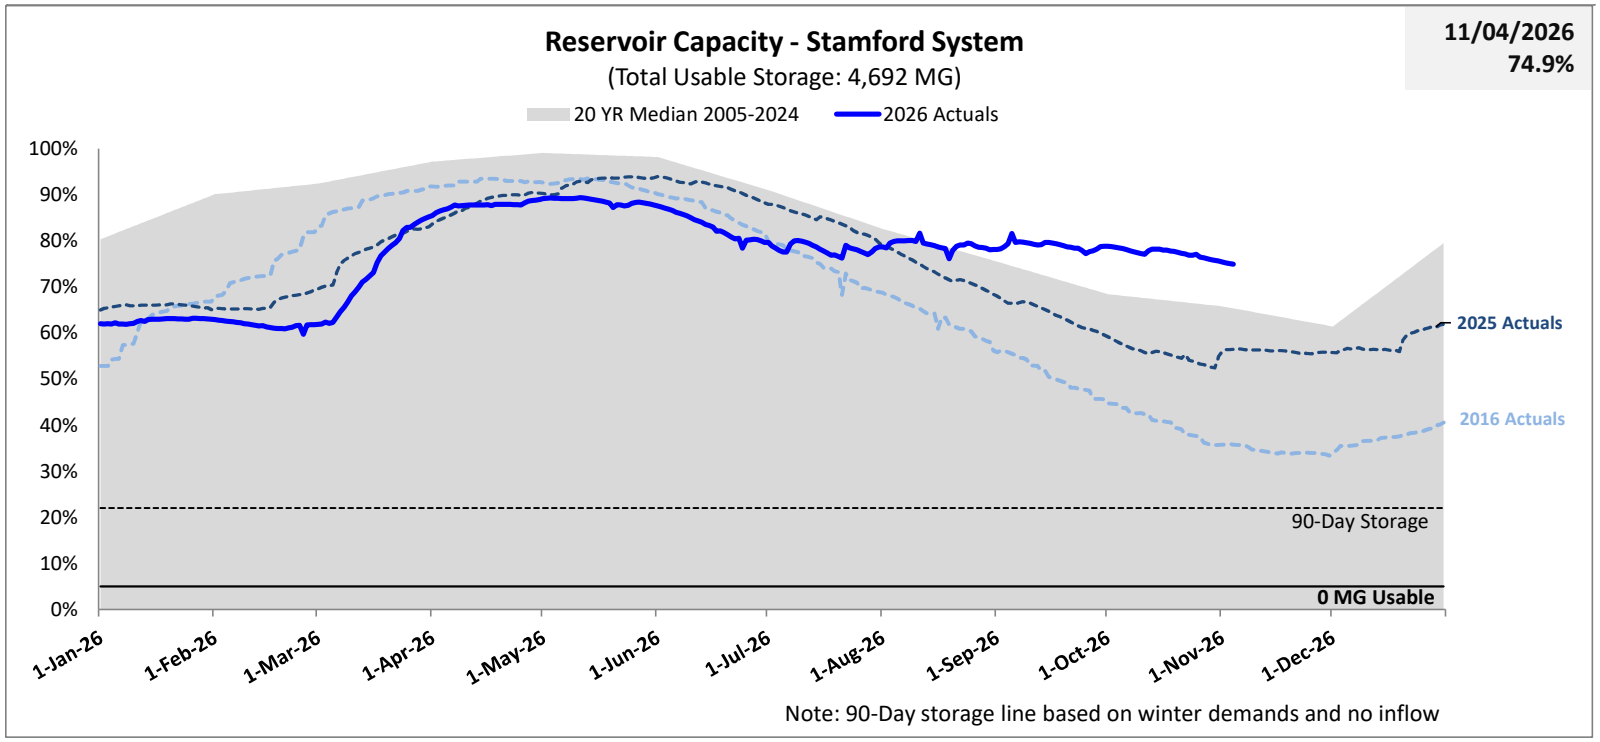
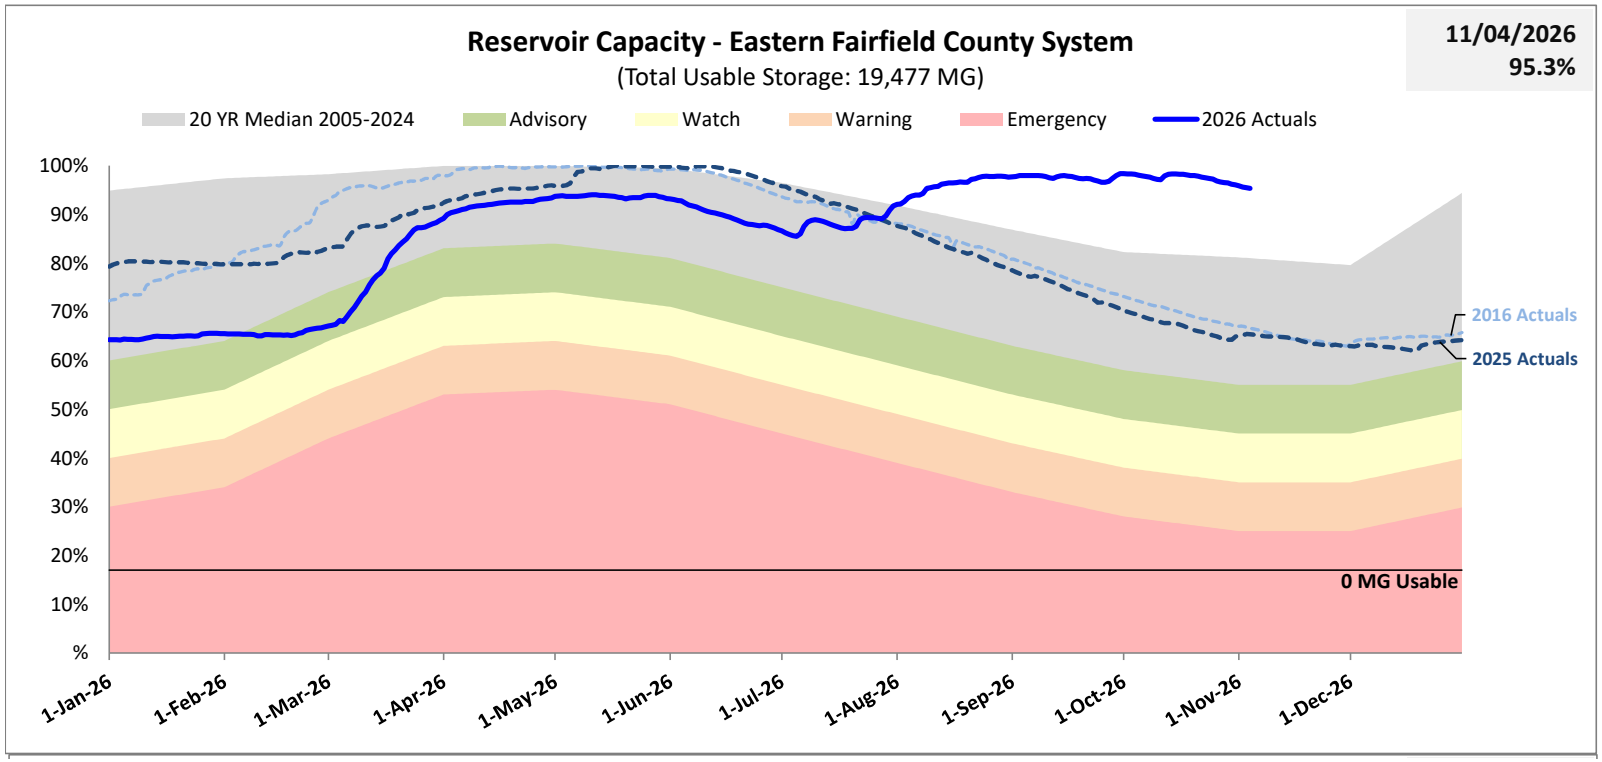
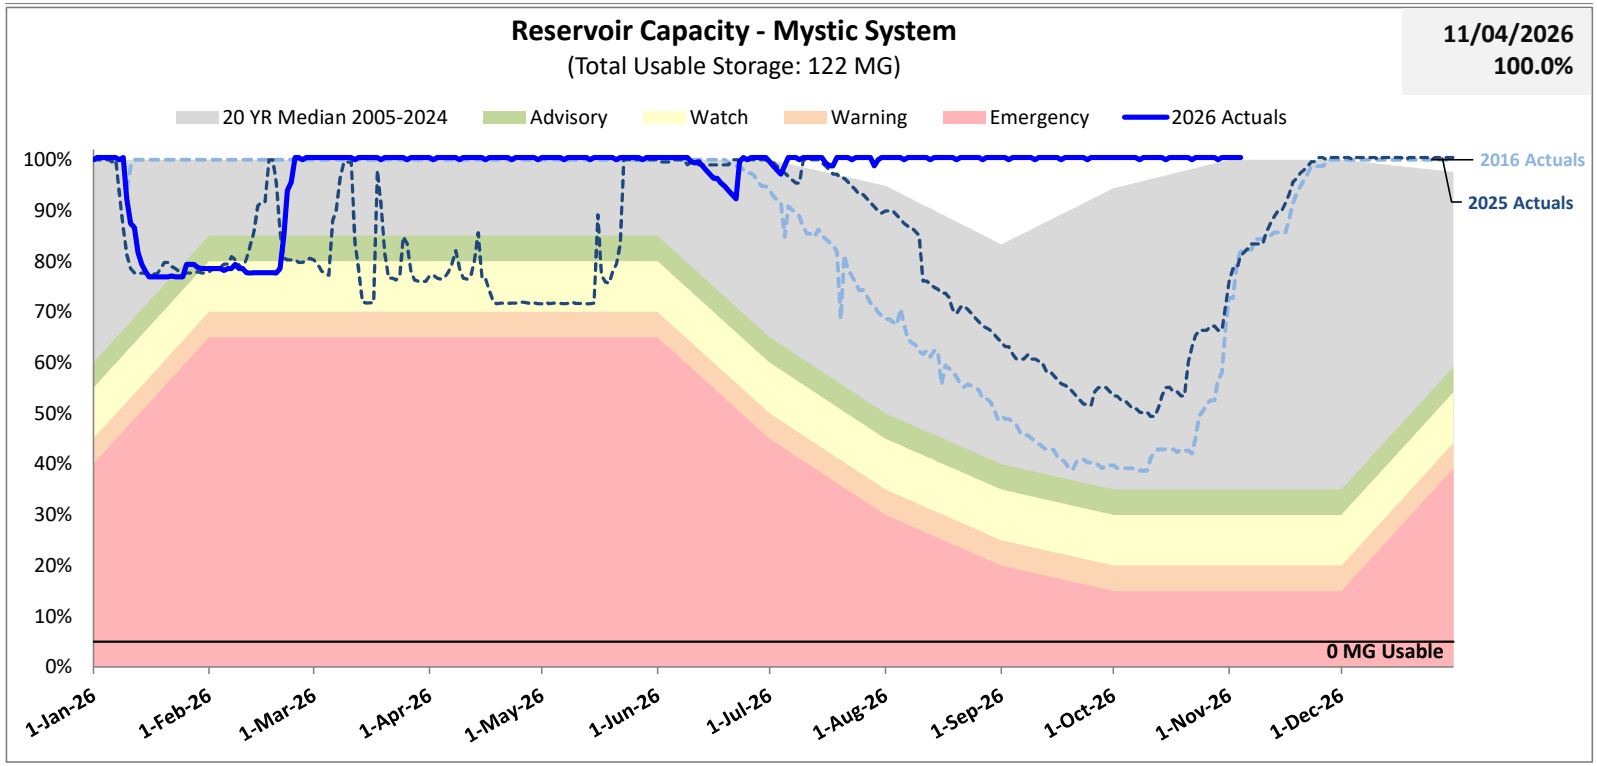

Reservoir Capacity - Greenwich System
(Total Usable Storage: 3,160 MG)
11/04/2026
75.5%
20 YR Median 2005-2024
2026 Actuals
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2025 Actuals
2016 Actuals
90-Day Storage
0 MG Usable
1-Jan-26
1-Feb-26
1-Mar-26
1-Apr-26
1-May-26
1-Jun-26
1-Jul-26
1-Aug-26
1-Sep-26
1-Oct-26
1-Nov-26
1-Dec-26
Note: 90-Day storage line based on winter demands and no inflow


Reservoir Capacity - Stamford System
(Total Usable Storage: 4,692 MG)
11/04/2026
74.9%
20 YR Median 2005-2024
2026 Actuals
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2025 Actuals
2016 Actuals
90-Day Storage
0 MG Usable
1-Jan-26
1-Feb-26
1-Mar-26
1-Apr-26
1-May-26
1-Jun-26
1-Jul-26
1-Aug-26
1-Sep-26
1-Oct-26
1-Nov-26
1-Dec-26
Note: 90-Day storage line based on winter demands and no inflow


Reservoir Capacity - Eastern Fairfield County System
(Total Usable Storage: 19,477 MG)
11/04/2026
95.3%
20 YR Median 2005-2024
Advisory
Watch
Warning
Emergency
2026 Actuals
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
%
2016 Actuals
2025 Actuals
0 MG Usable
1-Jan-26
1-Feb-26
1-Mar-26
1-Apr-26
1-May-26
1-Jun-26
1-Jul-26
1-Aug-26
1-Sep-26
1-Oct-26
1-Nov-26
1-Dec-26


Reservoir Capacity - Mystic System
(Total Usable Storage: 122 MG)
11/04/2026
100.0%
20 YR Median 2005-2024
Advisory
Watch
Warning
Emergency
2026 Actuals
2016 Actuals
2025 Actuals
0 MG Usable
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1-Jan-26
1-Feb-26
1-Mar-26
1-Apr-26
1-May-26
1-Jun-26
1-Jul-26
1-Aug-26
1-Sep-26
1-Oct-26
1-Nov-26
1-Dec-26